




ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
NATURAL GAS REDUCTION STATIONS


ΜΟΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / SINGLE NATURAL GAS REDUCTION STATIONS

ATEX
CE INAIL 0100

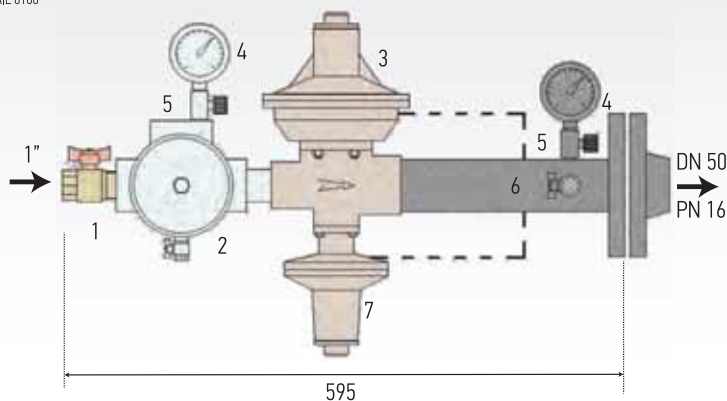


ΚΩΔΙΚΟΣ: 65.17.02.01	ΤΙΜΗ €:
Πίεση Εισόδου:	0.5÷8bar
Πίεση Εξόδου:	Κατόπιν Παραγγελίας
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin:	75m³/h
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax:	150m³/h
1 Σφαιρική Βάνα:	1" PN40
2 Φίλτρο G 0.5:	1"-1" PN16
3 Ρυθμιστής Πίεσης Alfa 20:	1"-1 1/2" PN16
4 Μανόμετρο Ø60:	1/4"
5 Βαλβίδα Αποκοπής Μανομέτρου:	1/4" PN40
6 Σφαιρική Βάνα:	1/4" PN40
7 OPSO Βαλβίδα Shut OFF:	-
* Η Relief Βαλβίδα είναι ενσωματωμένη στον ρυθμιστή	

ATEX
CE INAIL 0100

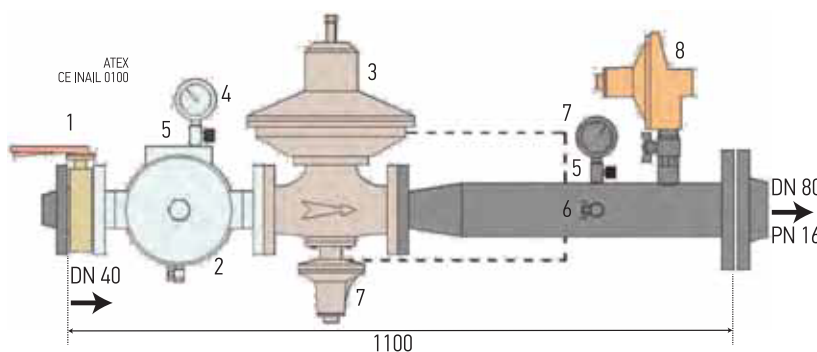


ΚΩΔΙΚΟΣ: 65.17.02.02	ΤΙΜΗ €:
Πίεση Εισόδου:	0.5÷8bar
Πίεση Εξόδου:	Κατόπιν Παραγγελίας
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin:	180m³/h
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax:	450m³/h
1 Σφαιρική Βάνα:	1 1/2" PN40
2 Φίλτρο G 1:	1 1/2"-1 1/2" PN16
3 Ρυθμιστής Πίεσης Alfa 40:	1 1/2"-1 1/2" PN16
4 Μανόμετρο Ø60:	1/4"
5 Βαλβίδα Αποκοπής Μανομέτρου:	1/4" PN40
6 Σφαιρική Βάνα:	1/4" PN40
7 OPSO Βαλβίδα Shut OFF:	-
8 Relief Valve:	1"

ATEX
CE INAIL 0100

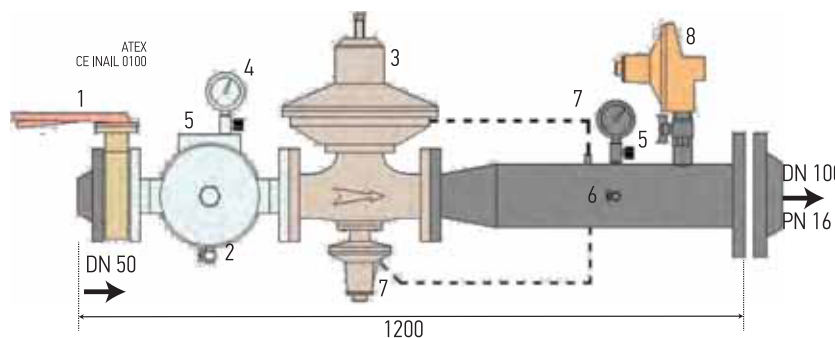

ΚΩΔΙΚΟΣ: 65.17.02.03	ΤΙΜΗ €:
Πίεση Εισόδου:	0.5÷8bar
Πίεση Εξόδου:	Κατόπιν Παραγγελίας
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin:	300m³/h
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax:	700m³/h
1 Σφαιρική Βάνα:	2" PN40
2 Φίλτρο G 1:	2"-2" PN16
3 Ρυθμιστής Πίεσης Alfa 40:	2"-2" PN16
4 Μανόμετρο Ø60:	1/4"
5 Βαλβίδα Αποκοπής Μανομέτρου:	1/4" PN40
6 Σφαιρική Βάνα:	1/4" PN40
7 OPSO Βαλβίδα Shut OFF:	-
8 Relief Valve:	1"

ATEX
CE INAIL 0100

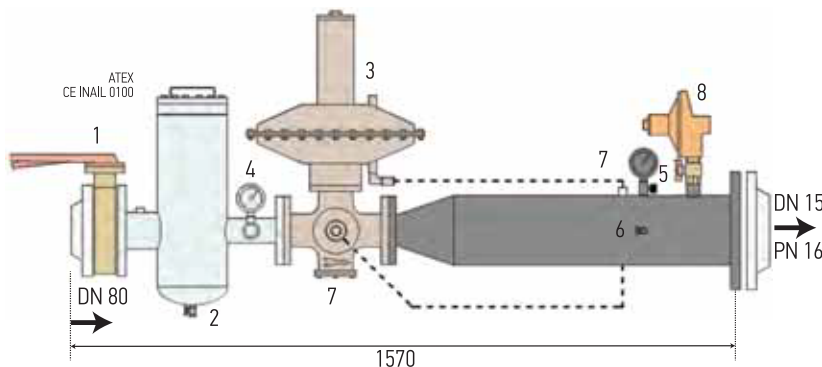

ΚΩΔΙΚΟΣ: 65.17.02.04	ΤΙΜΗ €:
Πίεση Εισόδου:	0.5÷8bar
Πίεση Εξόδου:	Κατόπιν Παραγγελίας
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin:	900m³/h
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax:	2000m³/h
1 Σφαιρική Βάνα:	3" PN40
2 Φίλτρο G 1:	3"-2" PN16
3 Ρυθμιστής Πίεσης Alfa 40:	2"-2" PN16
4 Μανόμετρο Ø60:	1/4"
5 Βαλβίδα Αποκοπής Μανομέτρου:	1/2" PN40
6 Σφαιρική Βάνα:	1/4" PN40
7 OPSO Βαλβίδα Shut OFF:	-
8 Relief Valve:	1"